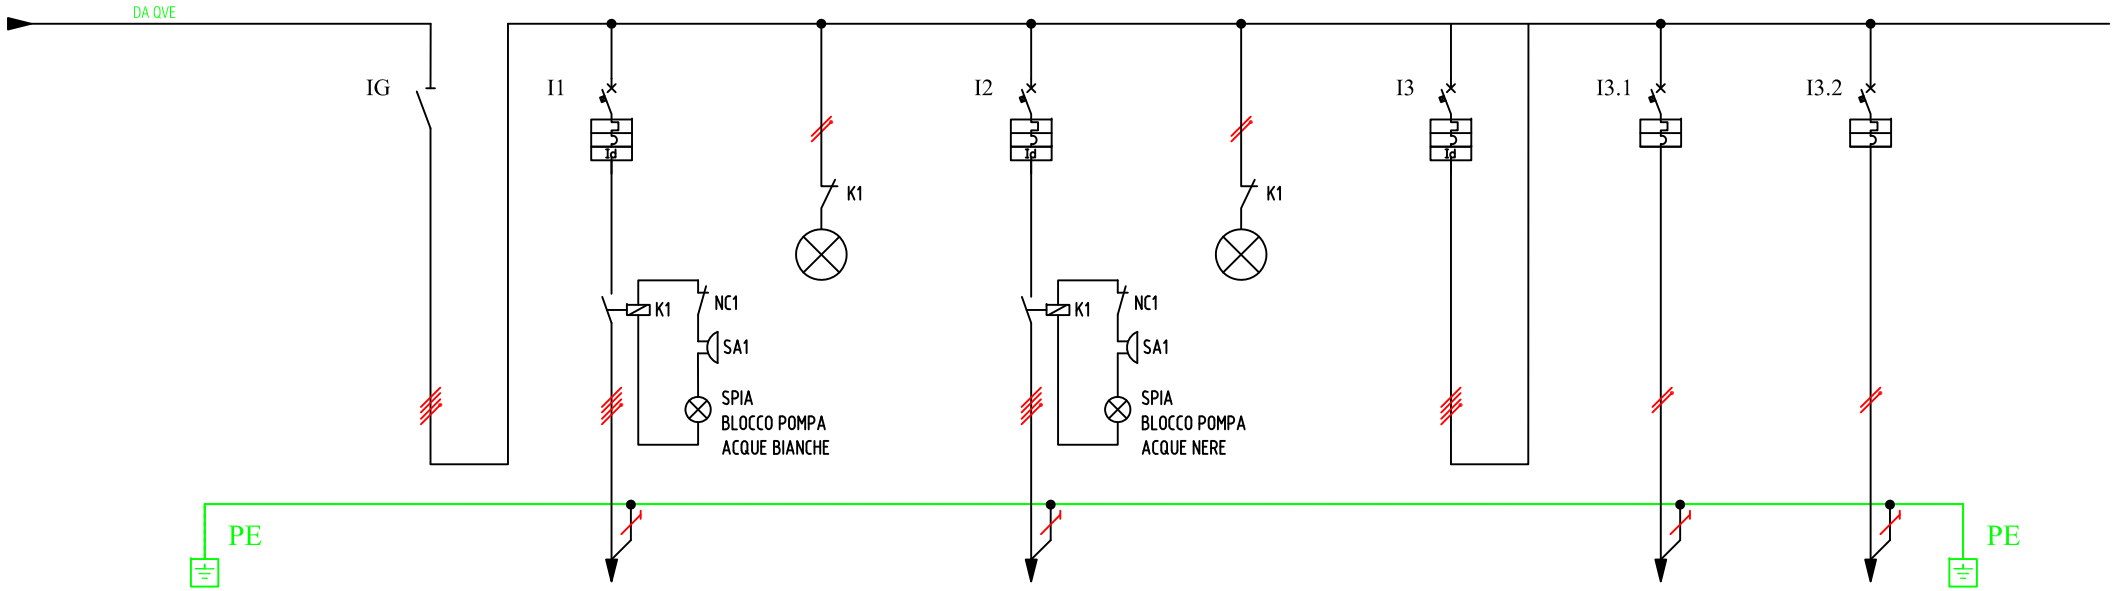

CIRCUITO															
DESCRIZIONE UTENZA		GENERALE PALESTRA		LINEA POMPE ACQUE BIANCHE		SPIA PRESENZA RETE 1		LINEA POMPE ACQUE NERE		SPIA PRESENZA RETE 2		GENERALE LUCI FM		LINEA LUCE		LINEA FM	
POTENZA		13		1.5				2.2				9		2		6	
CORRENTE Ib (A)		20.8		2.4				3.2				14.4		3.2		9.6	
INTERRUTTORE O FUSIBILI	Costruttore																
	Tipo																
	Portata (A)	4x32		4x10				4x10				4x25		2x10		2x16	
	In (A) / Im (A)	32	-	10	100			10	100			25	250	10	100	16	160
	P.d.i. / Id	-	-	6 kA	0.3 A			6 kA	0.3 A			6 kA	0.03	6 kA	-	6 kA	-
CONTATTORE	Tipo																
	N. Poli x In																
COLLEGAMENTO	Sigla	CG		C1				C2				C3		C3.1		C3.2	
	Tipo Cavo	NO7V-K		FG70R				FG70R				NO7V-K		NO7V-K		NO7V-K	
	Formazione/Sez. (mmq)	4x(1x2.5)		5G1.5				5G1.5				3x(1x2.5)		3x(1x1.5)		3x(1x2.5)	
	Tipo di Posa	INTERNO AL QE		IN TUBO SOTTO TRACCIA				IN TUBO SOTTO TRCCIA				IN TUBO A VISTA		IN TUBO SOTTO TRACCIA		IN TUBO SOTTO TRACCIA	
	Lunghezza (m)	0.5		10				10				35		15		15	
VERIFICHE	Ig fase/prot. (A)																
	I^2t i.l. (con Ig f/PE)																
	K^2S^2 (cond. PE)																
	ΔV% con Ib																
RIFERIMENTO MORSETTIERA																	

NOTE

Tensione 230/400 V, Frequenza 50Hz

OPERA Engineering S.r.l.
Sede Operativa: Via B. Croce, 6 54100 Massa (MS)
Tel./Fax 0585 44515 C.F. e P. IVA 01339440453

Dis. N. 04

Agg.

Nome File Schema_QGP

Data 10/05/2017

Impianto

PROVINCIA DI MASSA CARRARA
Via Marina Vecchia 54100 Massa (MS)

Denominazione

Schema QEG2 - Spogliatoio

Ordine SIT16056

Commessa SIT16056

Esecutore SB

I PROGETTISTI:

Ing. Mosti G.
Ing. De Carli D.

FOGLIO 04

SEGUE 05